


Scheme of combining multiple 12V venetian blinds into a group with a single channel transmitter, or wall switches individually.
 Schemat łączenia w grupę wielu żaluzji z silnikiem 12V sterowanych pilotem wspólnie, a wyłącznikami ściennymi indywidualnie

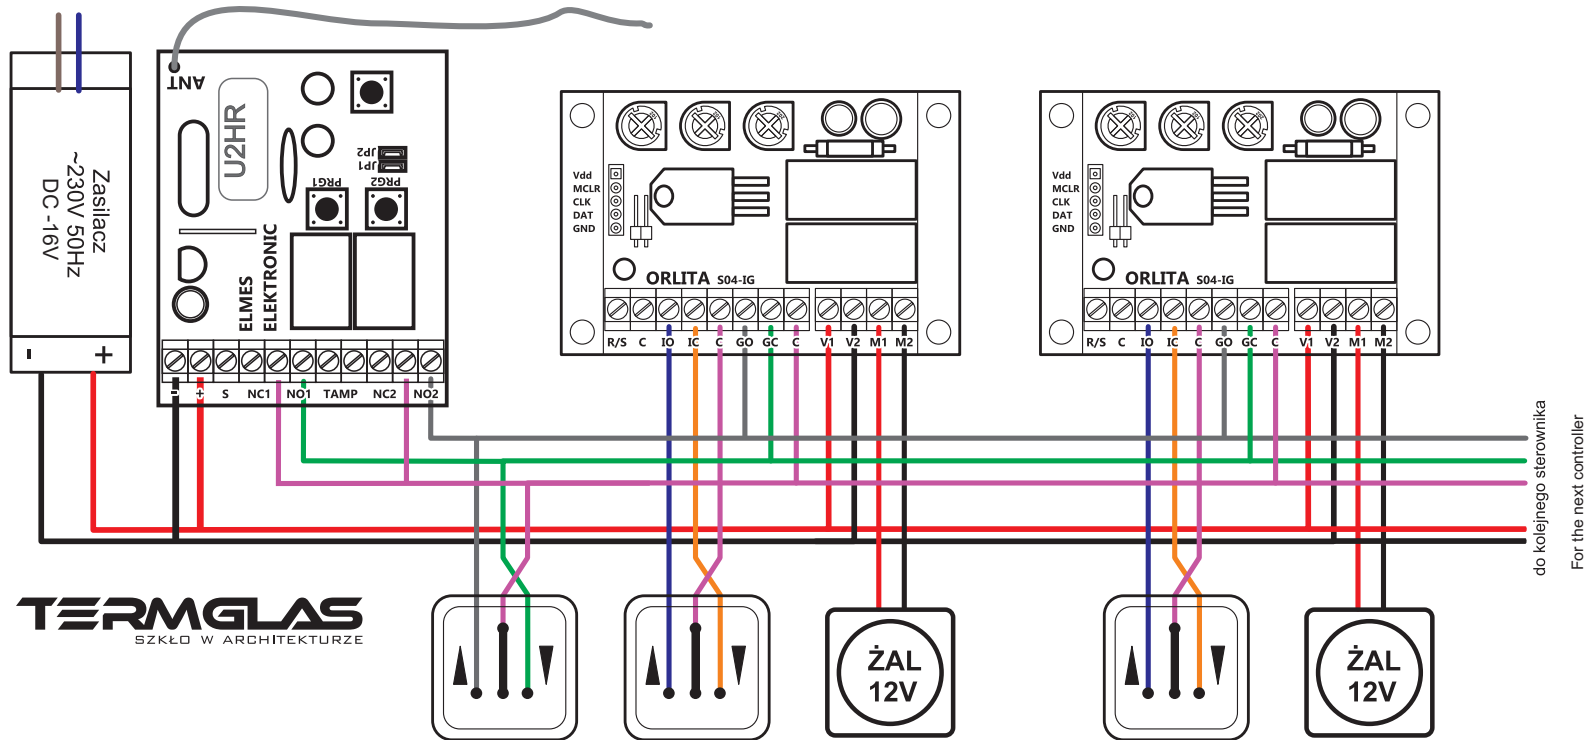

Attention! Electric motors are obligatory to be equipped with dedicated controller supplied with venetian blinds.
 Direct connection to power supply may affect in blinds damage! It is allowed to operate venetian blinds using only monostable switches (ones which are coming back automatically to „off „ position after realising).


The output power of the 16V DC adaptor should be more than multiplied quantity of blinds, where single one charge 0,9A. For example 5 blinds = 5 x 0,9 A = 4,5 A (minimum output power)

UWAGA! Silniki w żaluzjach bezwzględnie wymagają sterowania za pomocą dedykowanego sterownika. Bezpośrednie zasilanie żaluzji prądem grozi zniszczeniem żaluzji. Do sterowania żaluzjami wolno stosować jedynie żaluzjowe wyłączniki monostabilne, tj. takie, które po przyciśnięciu same wracają do położenia pierwotnego.

Do sterowania żaluzjami wewnątrzszybowymi wolno stosować jedynie żaluzjowe wyłączniki monostabilne, tj. takie, które po przyciśnięciu same wracają do położenia pierwotnego.

Moc zasilacza 16V musi pozwalać na zasilenie prądem $n \cdot 0,9A$, gdzie n jest liczbą żaluzji.


Scheme of combining single venetian blind into a wall switch individually.
Schemat łączenia pojedynczej żaluzji sterowanej wyłącznikiem ściennym

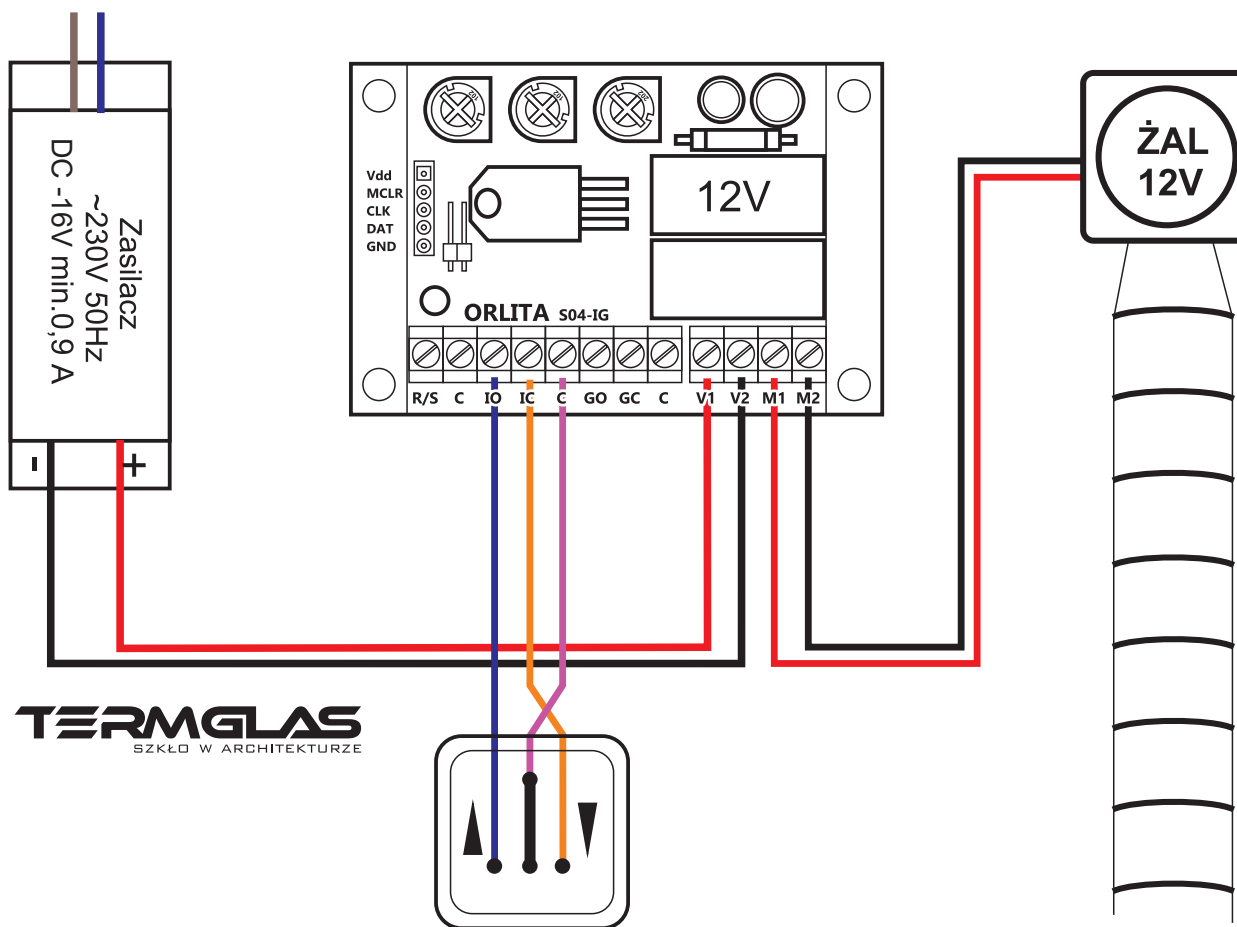

Attention! Electric motors are obligatory to be equipped with dedicated controller supplied with venetian blinds. Direct connection to power supply may affect in blinds damage! It is allowed to operate venetian blinds using only monostable switches (ones which are coming back automatically to „off „ position after realising).

UWAGA! Silniki w żaluzjach bezwzględnie wymagają sterowania za pomocą dedykowanego sterownika. Bezpośrednie zasilanie żaluzji prądem grozi zniszczeniem żaluzji. Wolno stosować jedynie żaluzjowe wyłączniki monostabilne, tj. takie, które po przyściśnięciu same wracają do położenia pierwotnego.

Diagram of joining many Venetian blinds with wall switches
 Schemat łączenia w grupę wielu żaluzji z silnikiem 12V, sterowanych wyłącznikami ściennymi

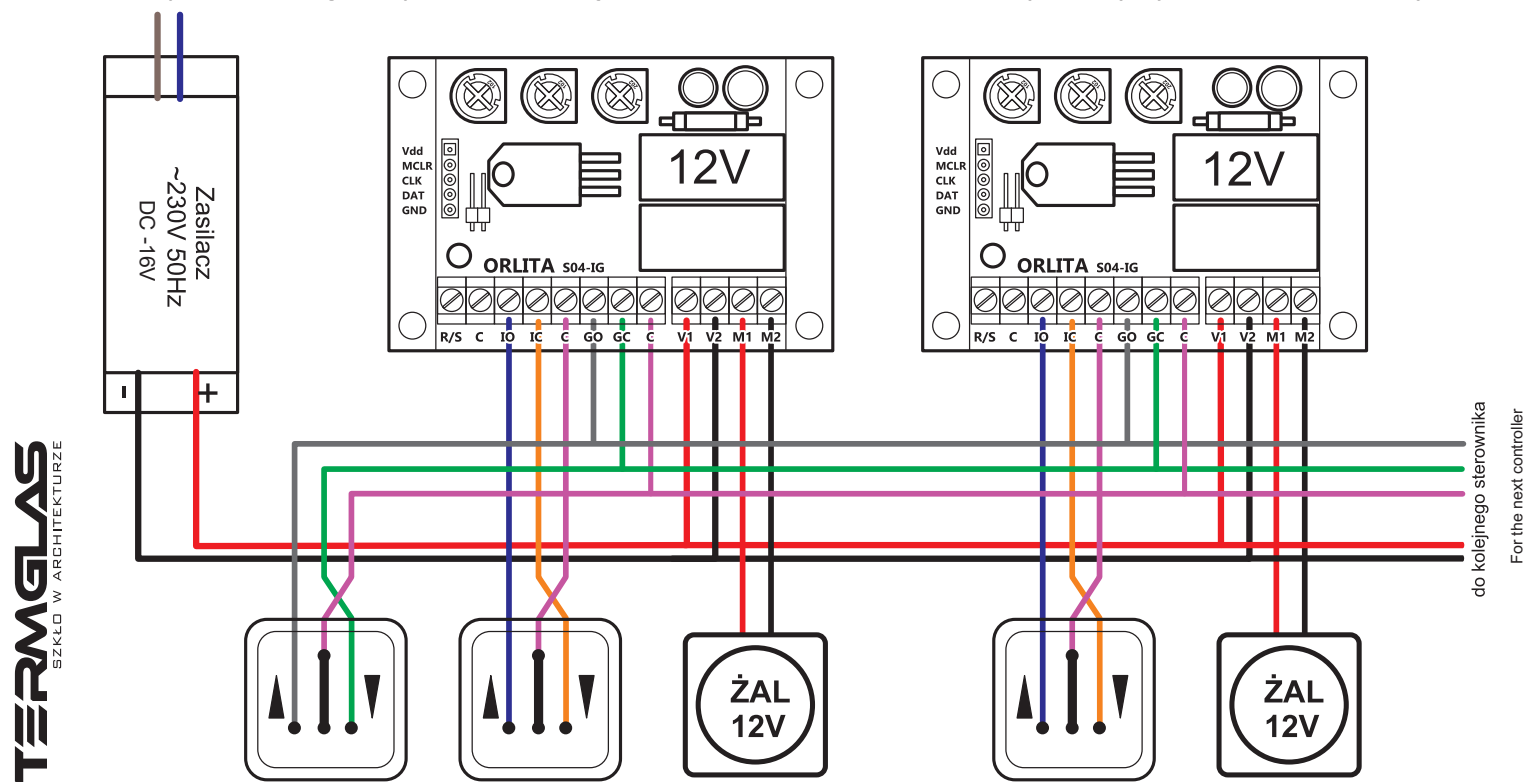

Attention! Electric motors are obligatory to be equipped with dedicated controller supplied with venetian blinds. Direct connection to power supply may affect in blinds damage! It is allowed to operate venetian blinds using only monostable switches (ones which are coming back automatically to „off „ position after realising). The output power of the 16V DC adaptor should be more than multipled quantity of blinds, where single one charge 0,9A. For example 5 blinds = 5 x 0,9 A = 4,5 A (minimum output power)

UWAGA! Silniki w żaluzjach bezwzględnie wymagają sterowania za pomocą dedykowanego sterownika. Bezpośrednie zasilanie żaluzji prądem grozi zniszczeniem żaluzji. Do sterowania żaluzjami wolno stosować jedynie żaluzjowe wyłączniki monostabilne, tj. takie, które po przyciśnięciu same wracają do położenia pierwotnego.

Do sterowania żaluzjami wewnątrzszybowymi wolno stosować jedynie żaluzjowe wyłączniki monostabilne, tj. takie, które po przyciśnięciu same wracają do położenia pierwotnego.

Moc zasilacza 16V musi pozwalać na zasilenie prądem $n \cdot 0,9A$, gdzie n jest liczbą żaluzji.